



ESQUEMA DE PRINCIPIO (ACS)

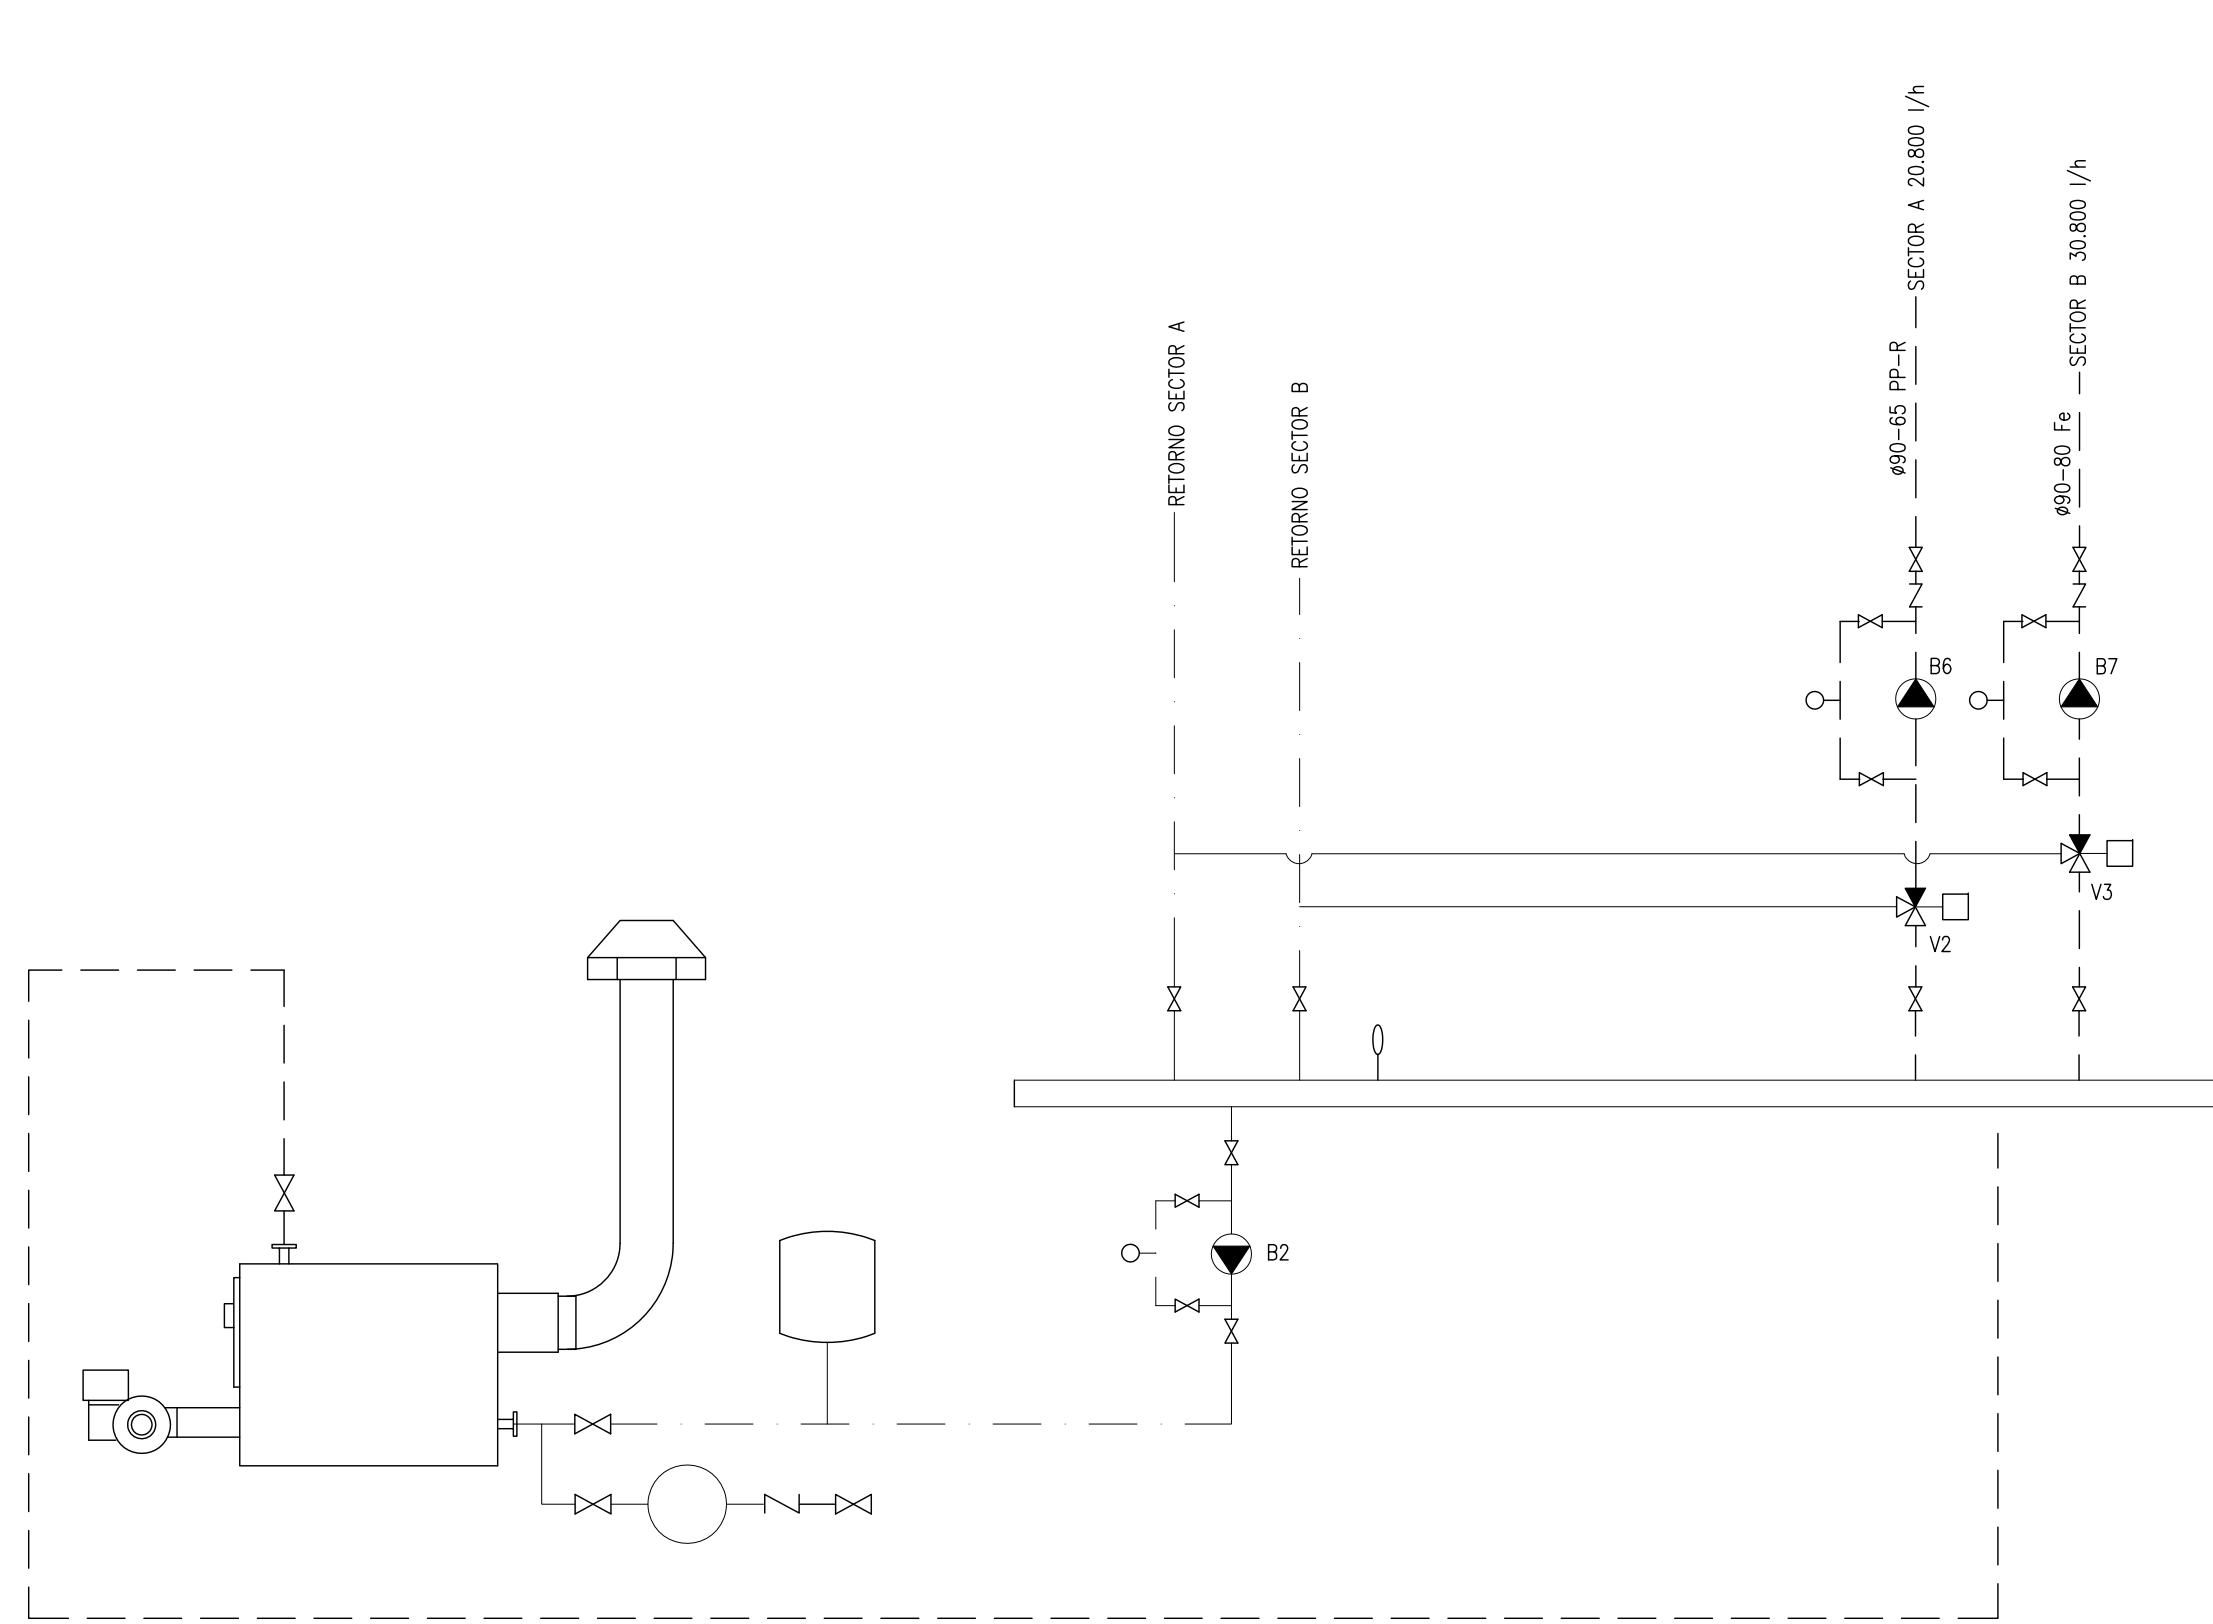

ESQUEMA DE PRINCIPIO (CALEFACCIÓN)

CALDERA y BOMBAS

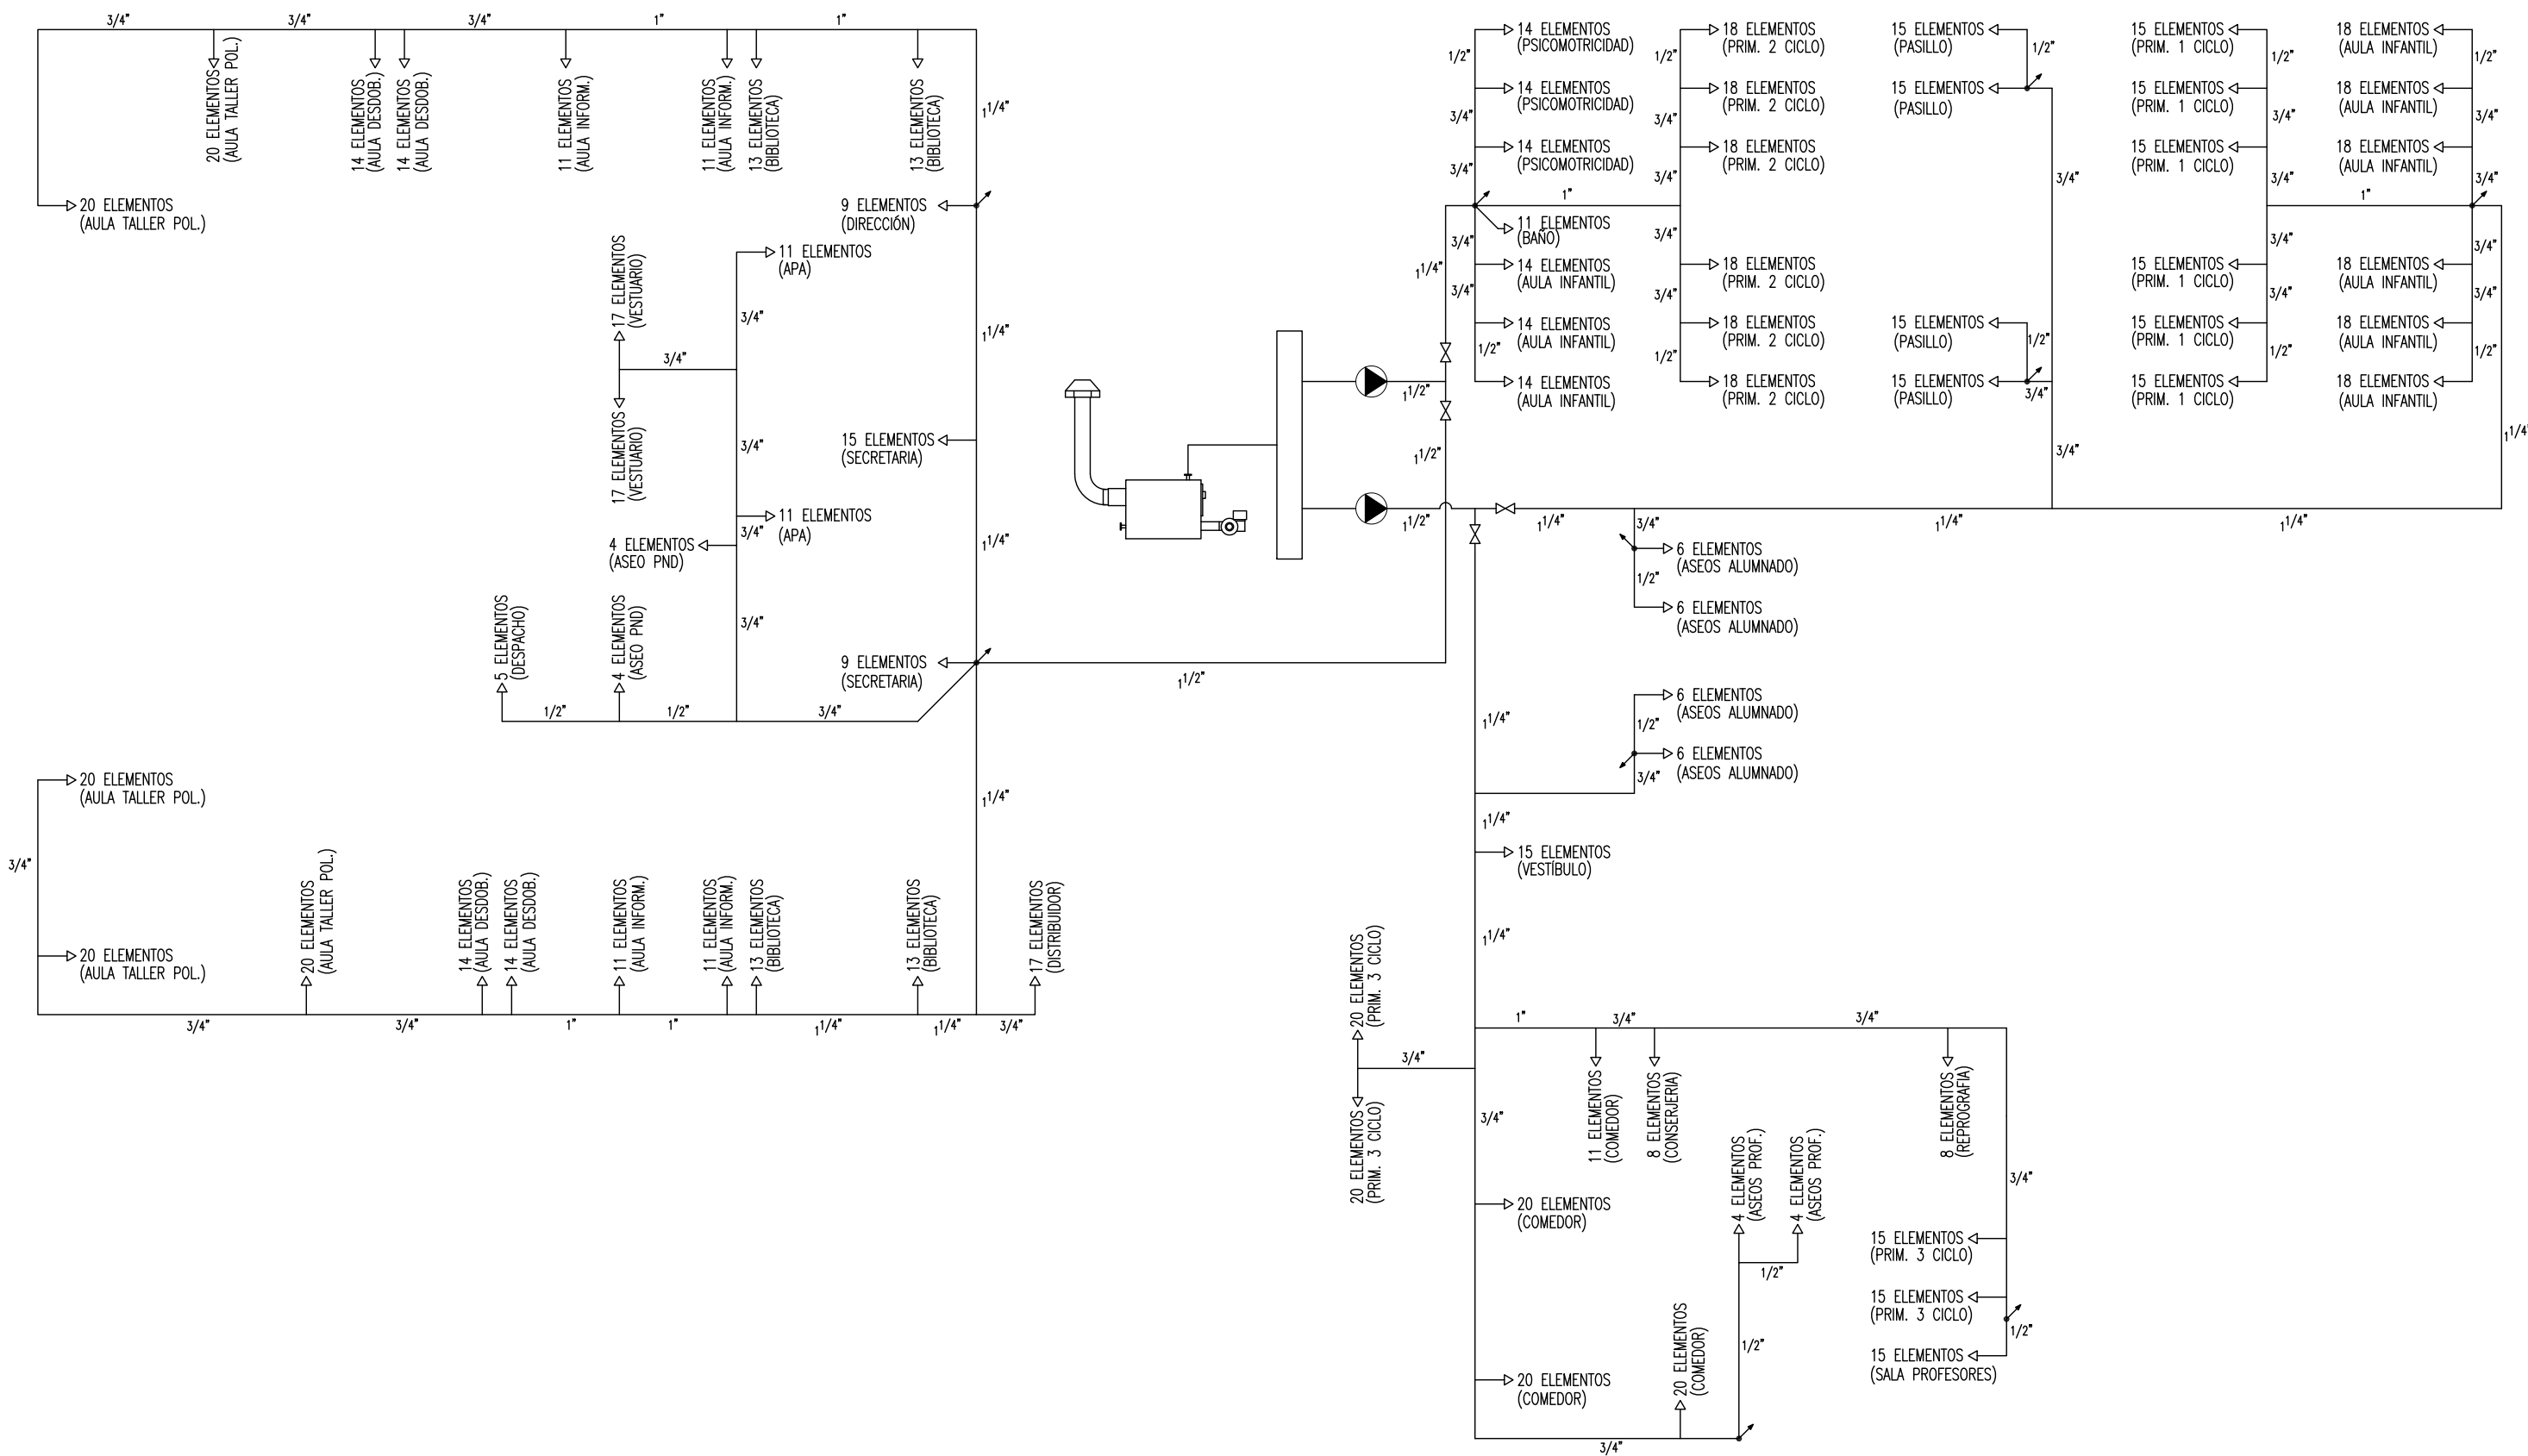

ESQUEMA DE PRINCIPIO (CALEFACCIÓN)

CIRCUITOS y RADIADORES

LEYENDA	
	BOMBA
	LLAVE DE CORTE
	LLAVE DE CORTE (NORMALMENTE CERRADA)
	VALVULA DE 3 VIAS CON SERVO-MOTOR, CONTROLADA POR SISTEMA DE GESTION CENTRALIZADA (PROPORCIONAL)
	VALVULA DE 3 VIAS DE CIERRE ESTANCO (DE ASIENTO) CON SERVO-MOTOR (TODO/NADA) CONTROLADA POR SISTEMA DE GESTION CENTRALIZADA
	FILTRO EN Y
	MANOMETRO CON LIRA
	INTERRUPTOR DE FLUJO
	CAUDALIMETRO
	SONDA DE TEMPERATURA CONTROLADA POR SISTEMA DE GESTION CENTRALIZADA
	SONDA EXTERIOR DE HUMEDAD RELATIVA CONTROLADA POR SISTEMA DE GESTION CENTRALIZADA
	VASO DE EXPANSION
	VALVULA MEZCLADORA JUMT 80-B PARA 1" DE AGUA DE 36°C A 53°C
	PURGADOR
	REGULADOR AUTOMATICO DE CAUDAL (K-FLOW)
	VALVULA ANTIRRETORNO
	MANGUITO ANTIVIBRATORIO
	PIROSTATO
	VALVULA DE SEGURIDAD
	VALVULA DE EQUILIBRADO TIPO SATO

	PROMOTOR	EL INGENIERO TÉCNICO	DELINEADO	REF. ARCHIVO	PROYECTO	PLANO	ESCALAS	NUM. PLANO
	IBISEC GOVERN DE LES ILLES BALEARS	Antonio Castell Esbarranch	jpc	05/41	INSTALACIONES PARA CP COLONIA SANT JORDI  GABRIEL ROCA s/n. COLONIA SANT JORDI. TM. SES SALINES	ESQUEMA PRINCIPIO CALEFACCIÓN y ACS	—	08